

## LabVIEW를 이용한 DC-DC 컨버터의 효율 측정 시스템에 관한 연구

강 원 석, 주 정 규, 안 태 영.  
청주대학교 정보통신공학부

### A study on the efficiency measurement system for DC-DC converter using LabVIEW

Won-Suck Kang, Jeong-Kyu Ju, Tae-Young Ahn.  
School of Information and Communication Engineering, Chonju University

**Abstract** - In this paper, a PC-based virtual measuring program for efficiency measurement of DC-DC converter is developed. Furthermore, a newly developed, highly accurate and reliable data acquisition system for DC-DC converter is presented. The virtual measuring system consists of two different types of monitoring and measuring system. Also, this paper give a full explanation for a LabVIEW realization of the measuring system for DC-DC converter.

## 1. 서 론

스위칭 전원장치는 기본적으로 높은 효율로 전력변환을 수행하면서 안정된 출력전압을 제공하기 때문에 산업 전반에 널리 사용되고 있으며, 사용 범위도 날로 확대되고 있는 추세이다. 또한 시스템에 스위칭 전원장치가 장착되는 경우, 시스템의 크기에 전원장치의 크기가 제한되고, 한정된 공간에서 성능을 발휘하기 위해서는 전력 손실을 줄일 필요가 있다. 따라서 전원장치의 전력변환 효율을 높이는 것이 제품의 소형화와 신뢰성을 높이는 중요한 방법이 되기도 한다.

일반적으로 스위칭 전원장치를 주어진 기간 내에 설계, 개발하기 위해서는 개발된 전원장치를 신속하고 정확하게 평가하는 것이 필요하다. 특히, 스위칭 전원장치의 기본적인 성능을 빠르게 측정하고, 측정 결과를 분석할 수 있도록 자료를 정리 통합시키는 것이 중요하다. 따라서 각 계측기와 측정 장비를 통합하여 제어하고, 데이터를 분석할 수 있도록 시스템을 구성하는 것이 필요하지만, 전문 인력과 많은 비용, 시간이 필요하였다. 또한 시스템의 구성이 고정되면, 측정 변수와 분석을 자유롭게 변경할 수 없기 때문에 사용자가 직접 제어하고 프로그래밍 하는 것이 필요하였다.

최근 각 계측기의 성능이 향상되고, 정밀도가 향상되면서 개인용 컴퓨터로 GPIB 또는 RS-232 등을 사용하여 계측기를 제어할 수 있게 되었다. 이러한 PC 기반 컴퓨터의 성능이 향상되면서 과거에 비해 많은 발전을 거듭하였고, 다양한 프로그램들이 개발되면서 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 그래픽 중심으로 발전하였다. 그 중에서 LabVIEW 프로그램은 지금까지 독립적으로 윤용되던 각종 계측기를 개인용 컴퓨터와 인터페이스 시켜서 손쉽게 통합 관리 할 수 있도록 사용자가 직접 프로그래밍 할 수 있는 대표적인 PC 기반 계측 프로그램이다[1,2].

본 논문에서는 LabVIEW 프로그램과 계측기를 통합시켜서 전원장치의 효율을 측정하고 분석할 수 있는 PC 기반 계측 시스템을 구성하여 운용한 결과를 보고한 것이다. 전원장치의 효율을 측정하기 위해서는 전력을 제공하는 전원과 전력을 소비하는 전자부하가 필요하며, 입력과 출력의 전력을 관찰하기 위해서 전압과 전류를 정밀하게 측정할 수 있는 전압계, 전류계가 필요하다. 특히, 측정용 전원장치의 효율을 정확하게 측정하기 위해서 입력전압을 고정시키고, 부하전류를 가변 시키는 방법

과 부하전류를 고정시키고, 입력전압을 가변 시켜서 효율을 관찰하였다. 측정 시 발생하는 전압과 전류의 변동을 최소화하기 위해서 프로그램 내에 입력전압과 출력전류 보상 기능을 추가하였다.

## 2. 효율 측정 시스템의 구성

그림 1은 LabVIEW를 이용한 전원장치의 PC 기반 계측 시스템의 기본 구성 방법을 나타낸 것이다. 그림에서 측정용 전원장치를 중심으로 직류전원 공급 장치에서 전력이 공급되고, 전자부하에서 전력을 소비할 수 있도록 하였다. 입력의 전원에서 전력을 정확하게 측정하기 위해서 전압계와 전류계를 설치하였고, 부하전력을 측정하기 위해서 전자부하 입력에 전압계를 설치하였다. 특히, 출력전류는 전자부하의 전류를 측정하여 출력전력을 계산하였다[3,4].

각 전압계와 전류계, 전원장치와 전자부하는 GPIB를 통하여 PC와 연결하였으며, 그림 2에 효율 측정 시스템의 구성 사진이 나타나 있다. 이때 사용된 전압계와 전류계는 Agilent사의 34401A를 사용하였고, 직류전원 공급 장치는 Kikusui사의 PAS80-9와 GPIB 인터페이스를 위하여 PIA4830을 연결하였고, 전자부하는 Kikusui사의 PLZ303W, NI사의 PC-GPIB를 사용하여 구성하였다. PC에는 각 계측기를 통합 제어하기 위해서 LabVIEW 6.0을 사용하였다.

측정용 전원장치의 입력과 출력에 별도의 전압계를 설치한 것은 부하특성에 의한 선로에 전압강하가 발생하여 측정 결과에 영향을 미치기 때문에 측정용 전원장치의 입력과 출력 단자의 전압을 직접 계측하기 위하여 사용하였다.

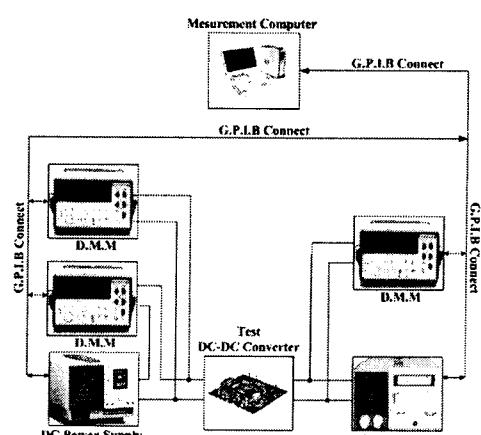


그림 1 효율 측정 시스템의 구성방법

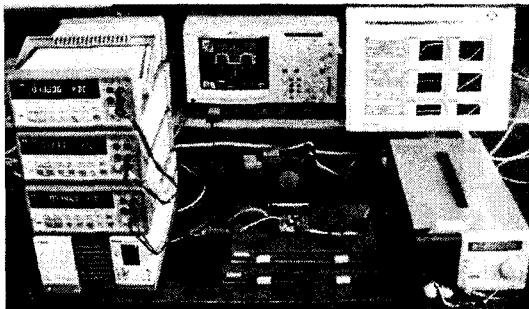


그림 2 효율 측정 시스템의 구성 사진

### 3. LabVIEW 프로그래밍

그림 3은 측정 효율 시스템의 LabVIEW 프로그램 흐름도를 나타낸 것이다. 우선 프로그램이 시작되면, 각 계측장비를 제어하여 온 상태를 만든다. 미리 설정된 입력전압으로 직류전원 공급장치의 직류전압이 설정되고, 출력부하 전류가 설정된다. 앞 절에서 언급했듯이 정확한 효율을 측정하기 위해서는 정확한 입력전력과 출력전력을 측정하는 것이 필요하다. 따라서 입력전압이 전원장치의 부하 특성에 의해서 또는 출력전류가 과도상태에 의해서 전압과 전류가 설정값과 차이가 날 수 있다. 설정된 전압과 전류가 측정된 값과 차이가 나는 경우, 차이 값 만큼 보정하기 위한 보정 명령을 추가하였다.

보정되어 설정값과 측정값이 오차 범위 내에서 동작되면, 입력전류와 출력전압을 측정하여 효율을 계산한다. 이때, 계산된 효율은 실시간으로 PC모니터에 그래프로 표현하였다. 특히 부하변동에 의한 효율 측정은 입력전력과 출력전력, 출력전압 안정도 등을 동시에 표시할 수 있도록 하였다. 그래프로 표시한 것과 별도로 측정하여 얻어진 데이터는 별도의 파일로 저장되어 측정 후에 결과를 분석할 수 있도록 하였다.

그림 4는 LabVIEW 프로그램으로 실제로 작성된 효율 측정 프로그램의 블록 다이어그램을 나타내었다. 기본적으로는 그림 3의 흐름도를 참고하여 작성하였고, 각 계측기가 안전하게 동작할 수 있도록 프로그램 내부에 보호 장치를 추가하였다. 또한, 측정용 전원장치의 측정값이 혼용된 범위를 벗어나게 되면 회로의 보호를 위해서 측정을 중지하도록 하였다.

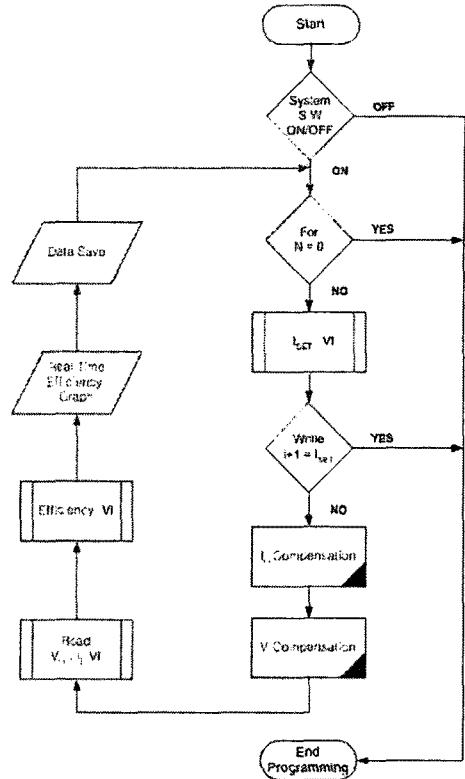


그림 3 효율 측정 시스템의 프로그램 흐름도

### 4. 측정 결과

본 논문에서 구성한 효율 측정 시스템의 평가를 위해서 통신기 용 개방형 온보드 전원장치를 측정용 전원장치로 준비하였다. 표 1은 측정용 전원장치의 전기적 사양을 나타내었다. 준비된 측정용 전원장치는 그림 2와 같이 구성 연결하였으며, 그림 4의 LabVIEW 프로그램으로 프로그램된 PC에서 제어되도록 하였다.

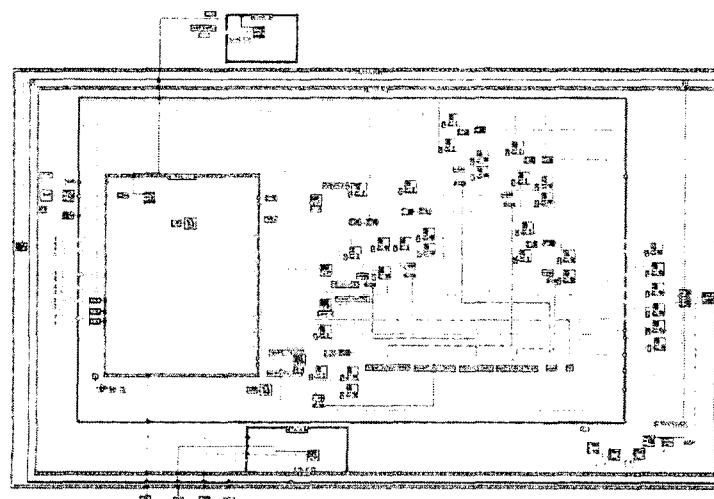


그림 4 LabVIEW 프로그램의 작성 예

그림 5는 입력전압을 일정하게 하고, 출력전류를 가변 하여 측정된 결과를 PC 모니터의 그래프로 표현하고 있는 것을 나타내었다. 측정 결과는 전력변환 효율, 전력손실, 입력전압, 입력전류, 출력전압, 출력전력을 부하전류의 변화와 함께 나타내고 있다는 것을 알 수 있다. 특히, 손실은 측정용 전원장치의 전체 내부 손실을 나타내고 있으므로, 손실 분석에 중요한 판단 자료로 사용될 수 있으며, 출력전압 결과로부터 정상상태의 출력전압 안정도를 계산할 수 있게 된다.

그림 6은 출력전류가 일정한 상태에서 입력전압을 변화시켜서 측정된 결과를 실시간으로 나타낸 것이다. 그림으로부터 일정한 출력전류에서 입력전압에 따른 전력변환 효율, 전력손실, 입력전력, 출력전류, 출력전력, 출력전압을 측정하고 있음을 알 수 있다. 특히, 입력전압에 따른 효율 특성에서 최대 효율은

표 1 측정용 전원장치의 사양

항 목	값	단위
입력전압 범위	36 ~ 75	V
출력전압	3.3	V
최대 출력전류	15	A
최대 전력	50	W

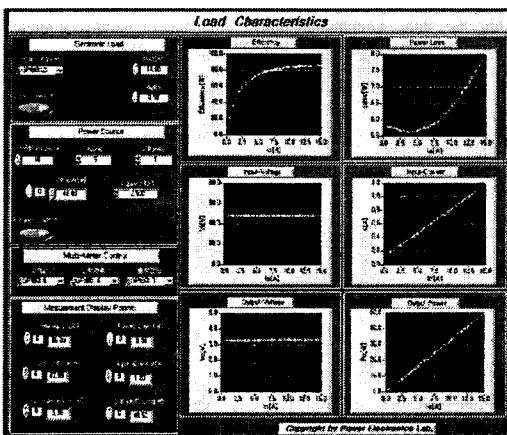


그림 5 부하 특성 측정 결과

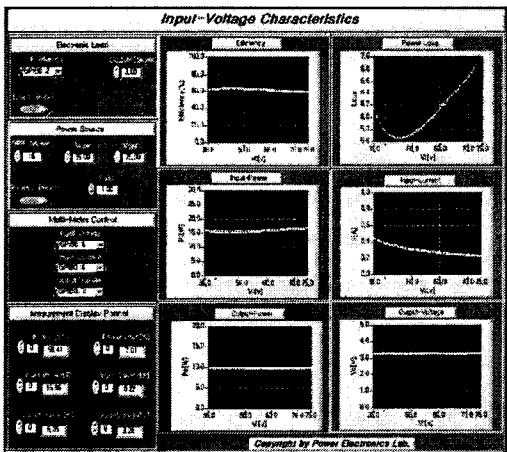


그림 6 입력 전압 특성 측정 결과

약 48V의 입력전압에서 나타나고 있음을 알 수 있고, 이것은 통신기용 전원장치가 48V의 입력전압에서 통상 동작하기 때문에 최초 설계 시에 목표로 한 특성이기도 하다. 전력손실 그래프에서 최대 효율일 때 최소 손실의 특성이 나타나고 있음을 확인할 수 있었다.

그림 5와 6의 측정 결과로부터 효율 측정 시스템을 구성하지 않고 실험자가 직접 계측기 등을 운용하여 측정하였을 때보다 반복 측정 오차가 현저하게 줄었을 뿐만 아니라, 측정 시간도 60% 이상 줄었음을 확인하였다. 본 논문의 효율 측정 시스템에서 얻어진 각 데이터는 실험자가 얻은 데이터에 비해서 객관적이고, 정확하며, 신속하게 얻을 수 있다는 장점이 있다.

## 5. 결 론

본 논문에서는 LabVIEW 프로그램과 계측기를 통합시켜서 전원장치의 효율을 측정하고 분석할 수 있는 PC 기반 계측 시스템을 구성하여 운용한 결과를 보고한 것이다.

특히, 측정용 전원장치의 효율을 정확하게 측정하기 위해서 입력전압을 고정시키고, 부하전류를 가변 시키는 방법과 부하전류를 고정시키고, 입력전압을 가변 시켜서 각 정상상태 특성을 관찰하였다. 측정 시 발생하는 전압과 전류의 변동을 최소화시키기 위해서 프로그램 내에 입력전압과 출력전류의 보상 기능을 추가하여 정확한 효율을 측정할 수 있도록 하였다.

통신기용 개방형 온보드 전원장치를 측정 전원장치로 선택하여 측정 결과를 그래프를 통하여 보여주기 때문에 전원의 설계자가 시험 전원장치의 정상상태 특성을 실시간으로 관찰 할 수 있었다. 또한 측정 결과로부터 효율 측정 시스템을 구성하지 않고 실험자가 직접 계측기 등을 운용하여 측정하였을 때보다 반복 측정 오차가 현저하게 줄었을 뿐만 아니라, 측정 시간도 절약할 수 있었다. 따라서 본 논문의 효율 측정 시스템에서 얻어진 각 데이터는 실험자가 얻은 데이터에 비해서 객관적이고, 정확하며, 신속하게 얻을 수 있다는 장점이 있었다.

## [참 고 문 헌]

- [1] 곽두영, "LabVIEW 컴퓨터 기반의 제어와 계측 Solution", Ohm사, April 2002.
- [2] 장현오, "LabVIEW 그래픽 프로그램의 이해", A.D.C System, April 1998.
- [3] 조성수, 한상옥, "LabVIEW를 이용한 배전용 폴리머애자리 누설 전류 측정 및 분석 프로그램 개발", 2000년도 대한전기학회 학술대회 논문집, pp.1969~1971, July 2000.
- [4] Stephan Buller, Eckhard Karden, Andreas Lohner, Rik W. De. Doncker, "LabVIEW-Based Universal Battery Monitoring and Management System", pp. 630~635, INTELEC, 1998.