

### 3C3) 유비쿼터스 센서네트워크를 이용한 지하역사에서의 공기질 모니터링 기초 연구

## A Basic Study on the Air Quality Monitoring of Subway Stations by Ubiquitous Sensor Network

박덕신 · 조영민 · 권순박 · 은성배<sup>1)</sup>

한국철도기술연구원 환경화재연구팀, <sup>1)</sup>(주)옥타컴 기술연구소

#### 1. 서 론

지하역사의 경우 스크린도어(PSD)의 설치, 집진차량과 살수차의 운행, 효율적인 좋은 공기청정장치의 개발 등 지속적인 환경 개선 노력으로 공기질이 점차 개선되고 있지만 유입공기의 악화로 인해 공기질 기준을 충족시키지 못하는 경우가 빈번하다. 지하철은 다중이용시설 중 1일 이용 승객의 수가 600만명을 초과할 정도로 일반 국민의 이용 빈도가 가장 많은 곳으로서 공공의 건강보호 측면에서 공기질 관리가 중요한 문제로 대두되고 있다. 환경부에서는 일부 지하역에 공기질 측정 장비를 설치하여 운영하고 있지만 장비가 고가여서 측정개소와 범위에 한계가 있다. 본 연구에서는 최근 저가, 저전력으로 활용도가 높은 Zigbee 기반의 무선 센서 네트워크를 공기질 모니터링에 활용할 수 있는 방안을 모색하였다. 지하역사에 온도, 습도, 미세먼지(PM10), 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 등의 센서 노드를 설치하여 대합실, 승강장, 터널 등 특정구간에서의 공기질을 실시간으로 파악하여 마이크로 게이트웨이를 탑재한 컴퓨터에서 측정데이터를 수집하고, 향후 공기질 관리를 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

#### 2. 연구 방법

본 연구에서는 온·습도(모델명; SHT-15), 먼지(모델명; PS02C-PWM), CO<sub>2</sub>(모델명; NAP-21A) 등 3가지의 센서노드를 사용하였다. 온·습도 센서노드는 역사 및 승강장에서 온도와 습도의 변화 추이를 관찰하기 위해 저전력 센싱 알고리즘을 사용하여 AA 사이즈의 배터리로 동작을 할 수 있는 장치이다. CO<sub>2</sub> 센서노드는 CO<sub>2</sub> 농도를 계측하기 위한 장비로서 열전도(thermal conductive) 방식인 센서노드 자체의 전력 소모량이 많아서 상용전원을 사용하였다. 먼지 센서노드는 미세먼지 농도를 측정하기 위한 장비로서 광산란 방식으로 CO<sub>2</sub> 센서와 마찬가지로 전력소모량이 많아서 상용전원을 사용하였다. 센서노드는 계측을 위한 센싱파트, 데이터를 무선으로 주고받기 위한 RF(radio frequency) 파트, 센싱파트와 RF 파트를 관장하여 들어오는 데이터를 처리하고 각 파트를 제어하는 MCU(microcontrollers) 파트로 구성하였다.

사용된 RF 기술은 IEEE802.15.4 표준인 Zigbee를 기반으로 하였다. 이 프로토콜은 저속과 저전력을 목표로 하며, 현재 센서 네트워크 구현에 가장 적합한 통신기술로 인식되고 있다. Zigbee는 무선통신 분야에서 경량, 저전력, 저가격으로 AA 건전지 2개만으로도 수개월에서 1~2년까지 사용이 가능하다. 센서노드는 Zigbee의 특성상 평지에서 100m 정도의 근거리 통신만 가능하므로 센서노드에서 RF를 통해 데이터를 수신하고, 마이크로 게이트웨이나 다른 라우트 노드로 송신하는 중계 역할을 하는 라우트 노드를 사용하였다. 마이크로 게이트웨이는 센서노드나 라우트 노드에서 수신되는 정보를 취합하고, 이를 이더넷 인터페이스를 통해 서버나 모니터링으로 전달하는 기능을 한다. 마이크로 게이트웨이는 센서 네트워크의 가장 상위에 위치하여 네트워크 하위 노드들의 센싱 주기 및 슬립 주기들을 통제하는 기능을 하며, 네트워크 전체를 제어한다. 따라서 항상 동작하여야 하므로 상용 전원을 사용한다. 센서노드에 대한 정보는 소프트웨어를 통해 GUI(graphic user interface)화 하여 컴퓨터의 화면에 나타내었다. 각 센서 노드들에서 얻어진 데이터는 그래프와 표로 표시할 수 있도록 하였으며, 그 값들이 전달된 경로를 네트워크 구조도를 통해 표현하도록 구성하였다.

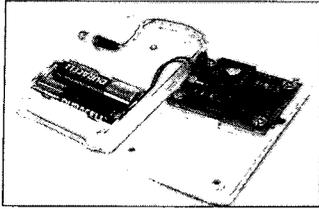


Fig. 1. Temperature and humidity sensor node.

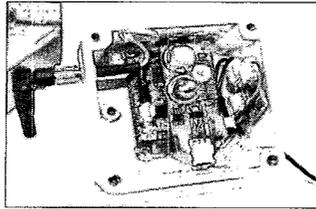


Fig. 2. CO<sub>2</sub> sensor node.

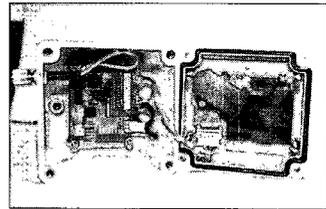


Fig. 3. Dust sensor node.

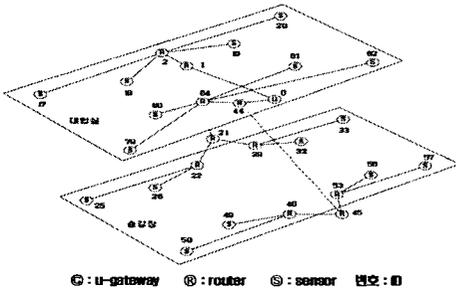


Fig. 4. Sensor network.

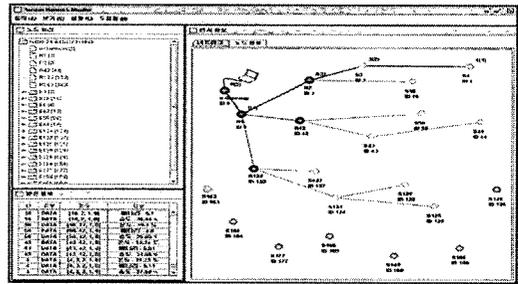


Fig. 5. Monitoring system.

### 3. 결과 및 고찰

네트워크는 그림 4와 같이 지하역사의 승강장과 대합실의 2개 층에 구성하였으며, 배터리로 동작하는 노드들의 소모 전력을 최소화하기 위해 센싱주기와 슬립주기는 30분 간격으로 하였다. 20개의 센서노드, 라우트 노드, 그리고 메인컴퓨터에 마이크로 게이트웨이를 설치하였다. 네트워크 구조는 트리 구조를 기본으로 하였다.

모니터링 시스템은 역사에 설치된 각 센서노드로부터 전달받은 센서 데이터와 네트워크 구조를 GUI를 통해 사용자에게 그림 5와 같이 표현하고, 파일 로그 기능을 통해 데이터를 저장하는 기능을 한다. 모니터링 시스템은 JAVA 플랫폼을 사용하여 구현하였다. 그림 5의 왼쪽의 트리 창에는 현재 네트워크 상에 등록된 노드들이 표시되고, 그 아래의 받은 정보 창에는 센서 노드들로부터 받은 센싱 값에 대한 정보와 데이터 전달 경로의 ID가 표시된다. 오른쪽 센서 정보 창에는 네트워크와 노드정보 탭이 존재한다. 네트워크 탭은 네트워크 내부의 노드와 네트워크 연결 상태 등을 GUI를 통해 표시해주고, 노드 정보 탭은 센서노드들의 센서 데이터 값을 그래프를 통해 표현해 준다.

본 연구에서는 지하역사에서 지능화된 센서네트워크를 이용하여 공기질을 모니터링하는 새로운 방법을 제안하였다. Zigbee 기반의 유비쿼터스 센서 네트워크를 이용할 경우 기존의 공기질 모니터링 방식보다 시스템의 구성에 적은 비용이 들고, 통신 케이블의 설치가 편리하여 손쉽게 네트워크를 구성할 수 있다. 현재 지하역사에 설치된 네트워크 시스템을 보완하기 위한 연구를 지속적으로 수행할 예정이며, 본 시스템의 개발이 완료될 경우 실내공기질의 개선에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

### 참고 문헌

Railroad USN 기술연구회(2006) 「USN 환경 기반의 지하철 역사내 지능형 대기오염 모니터링 및 관제 시스템 개발」, 1차년도보고서.

한국철도기술연구원(2005) 「지하공기질정화용 접촉면적증대 촉매 및 시스템 개발」, 1차년도보고서.