

바텀 애쉬를 이용한 EPS경량콘크리트 패널의 차음성능에 관한 실험적 연구

The Experiment Study on Site Application of the Light weight Concrete Panel Using Bottom Ash

선정수* 김하석* 서정필* 강철** 정갑철*** 김진만***
Sun Joung-Soo Kim Ha-Seok Seo Joung-Pil Kang Cheol Jeong Gab-Cheol Kim Jin-Man

ABSTRACT

Recently, the method of the apartment building design has been changed from wall type structures to rahmen structures. With like this reason, dry walls are used plentifully. Especially, the gypsum board was used from previously plentifully however the weak point of it is difficult to maintain because it weak strength. For the improvement of gypsum board, light weight concrete panel using cement board is used recently. As this study is the research of the series t on the development of non-bearing light weight concrete panel using bottom ash, the purpose of this study is to obtain basic data for application in the field. The results are as follows. structure 1 satisfy domestic standard concerned with sound insulation between households at the laboratory and field test.

1. 서론

지난 20년간 공동주택의 구조 설계방식은 벽식 구조였으나 최근의 설계방식은 라멘조 구조방식으로 바뀌는 추세에 있다. 이는 바닥충격음 법제화와 소방법의 강화로 층고가 높아지면서 벽식구조 아파트의 층고 절감효과가 없어진 것과, 장수명화 주택의 일환으로 라멘조 주택에 대한 용적율과 층고 완화라는 인센티브의 제공인 요인이 결합된 때문이다. 이에 따라 라멘구조 일종인 무량판 구조의 아파트 설계가 대한주택공사, 포스코, 벽산 등 대다수 건설사가 채택을 하거나 설계중인 상황으로 변화하고 있다.

무량판구조의 가장 큰 걸림돌은 가격, 사용성 및 시공성 등에서 적합한 건식벽체를 찾기 힘들다는 문제가 있다. 기존에 많이 사용되어온 석고보드 벽체는 강도가 약하여 유지보수가 힘든 단점이 있다. 이러한 석고보드 벽체의 문제를 개선한 것으로 시멘트보드를 사용한 경량콘크리트 패널이 최근에 많이 사용되고 있지만 경량콘크리트 패널은 석고보드의 단점을 개선한 반면에 가격이 높은 단점이 있다. 따라서 본 연구는 저비용의 비구조용 경량콘크리트 패널 개발에 관한 일련의 연구로서 화력발전소에서 발생되는 바텀 애쉬를 잔골재로 사용한 EPS경량콘크리트 패널을 제작하여 패널의 차음특성을 검토하여 세대 간 경계벽으로서의 사용가능성을 확인하기 위한 것이다.

* 정희원, 공주대학교 대학원 건축공학과, 석사과정

** 정희원, 공주대학교 대학원 건축공학과, 박사과정

*** 정희원, (주) 에이스패널, 공학박사

**** 정희원, 공주대학교 건축공학과 교수, 공학박사

2. 실험계획 및 방법

2.1 실험계획

패널의 밀도가 0.8~1.2사이의 범위에 도달하도록 예비실험을 거쳐 얻은 결과를 기초로 하여 패널의 밀도를 좌우하는 EPS를 첨가 배합율을 선정하였으며 배합계획은 표1과 같다.

표 1. 배합계획

단위수량	단위용적(ℓ/m^3)				단위중량(kg/m ³)				합계(ℓ)
	시멘트	플라이애쉬	바텀애쉬	EPSB	시멘트	플라이애쉬	바텀애쉬	EPSB	
131.51	94.63	23.91	55.79	694.39	298.08	52.60	122.74	11.11	1000

2.2 사용재료

본 실험에서 사용한 시멘트는 KS L 5201의 규정에 적합한 비중 3.15 분말도 3,400(cm³/g)인 S사의 1종 보통포틀랜드 시멘트를, 바텀애쉬는 국내 무연탄 발전소인 S화력에서 발생한 것을 수집, 가공 처리한 것을 사용하였으며 그 특성은 표 2와 같다. 그리고 패널의 경량성을 위해 사용한 EPSB(Expanded Polystyrene Beads)는 국내산 비코팅 EPSB이며 그 특징은 표 3과 같다.

표 2. 바텀애쉬의 물리적 특성

밀도(kg/m ³)	흡수율(%)	조립율
2.2	5.80	1.20

표 3. EPSB의 물리적 특성

밀도(kg/m ³)	입자크기(mm)	색깔
15	1.2 ~ 2.5	탄소함유로 흑색

2.3 패널제작 및 양생방법

시험체의 제작 방법은 리본믹서에 물 투입 후 시멘트와 플라이애쉬를 투입 슬러리상태로 1분간 교반 후 EPS 바텀애쉬 순으로 투입 다시 1분간 비빔을 실시하고 펌프를 이용 압송하여 형틀에 타설한다. 타설된 EPS콘크리트는 형틀 속에서 수일간의 양생과정을 거친 후 형틀을 분해하여 제작된 패널을 분리하여 외부에서 추가 기간양생을 실시했다.

2.4 시험체 설치 및 측정방법

실험실에서의 성능평가는 D건설기술연구소 음향실험동의 차음 실험실에서 수행하였다. 시험체는 폭 0.6m에 높이 3.0m의 단위 크기 제품을 5매 사용하여 가로 3.5m × 높이 3.0m의 공간에 설치한 후 연결면과 나머지 틈새부분은 밀실 처리하였다. 사용 부재는 다음 표4와 같다.

표 4. 설치한 시험체의 종류

시험체	설치 단면(mm)	설치 단면(mm)
구조 1	시료 50T + Glass wool(32k) 50T+ 공기총 50T+ 시료 50T	시료 50T + Glass wool(32k) 50T+ 공기총 50T+ 시료 50T
기존벽체	콘크리트벽체(150mm)	경량기포콘크리트(100mm)
비 고	시험실 설치	현장 설치

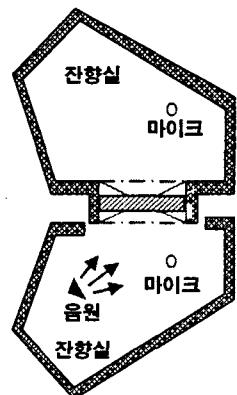


그림 1. 진향실 시험



사진 1. 시험체 설치(실현실)

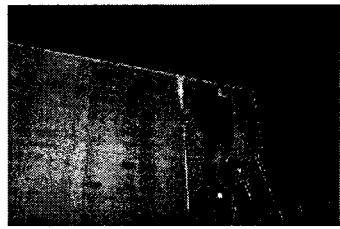


사진 2. 시험체 설치(실현실)

또한 개발 중인 시험체가 세대 간 칸막이벽으로 사용 가능한지 여부를 확인하기 위해 현장 적용 시험은 충북 음성에 소재한 S사의 주거 실험동에서 경량기포콘크리트블록과 비교 실시하였다. 시험체의 단면은 표 4와 동일하다.




그림 2. 시험체 설치(현장)



사진 3. 시험체 설치(현장)

실험실 조건에서의 차음성능 측정은 KS F 2808(실험실에서의 음향투과손실 측정방법)에 의거하여 과 KS F 2809(건축물의 현장에 있어서의 음압레벨차 측정방법)에 의거하여 시료를 설치하고 각각의 평균음압레벨 및 흡음력을 측정하여 시료의 음향감쇄계수(투과손실)를 측정하였다.

3. 실험결과 및 분석

3.1 실험실 시험 결과

현재 국내의 세대 간 칸막이벽의 차음 성능의 기준값은 125Hz에서는 30dB, 500Hz에서는 45dB, 2000Hz에서 55dB이다.

실험실 조건에서 측정 한 결과를 살펴보면 125Hz에서는 38dB, 500Hz에서는 48dB, 2000Hz에서 58dB로서 국내 기준은 충분히 만족하며 기존의 제품과 유사한 성능을 나타내고 있음을 볼 수 있다.

3.2 현장 시험 결과

현장에서의 시험결과는 시험실 결과보다 약간 낮

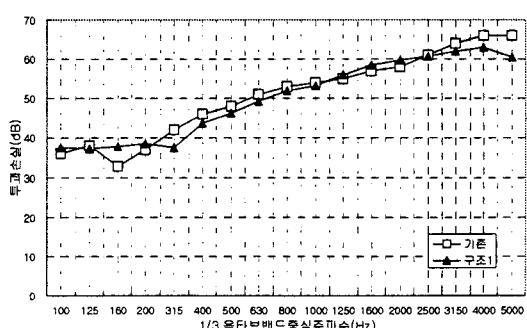


그림 3. 주파수 특성

은 값을 나타내고 있다. 이는 시험실 시험이 벽체 자체의 차음성능을 나타내는데 비하여 현장에서의 시험은 벽체 이외의 여러 경로를 통해서 소음이 전달되기 때문이다. 그러나 차음성능은 STC 48을 나타내고 있으므로 2006년도부터 발효된 주택성능표시제도의 차음성능의 최소 기준인 STC 48을 충족한다.

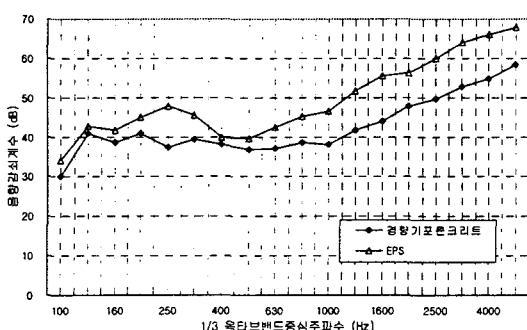


그림 4 주파수 특성

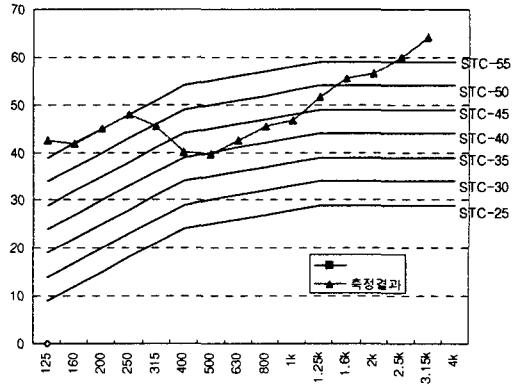


그림 5. STC 곡선에 의한 측정 결과

4. 결론

바텀애쉬를 이용한 EPS경량콘크리트패널 개발에 대한 연구 결과 다음과 같은 결론은 얻었다..

시험체의 차음성능의 측정결과 바텀애쉬를 이용한 EPS경량콘크리트패널은 실험실 조건에서는 125 Hz, 500Hz, 2000Hz에서 기준치를 만족하며, 기존 콘크리트 150mm구조를 만족하는 것으로 나왔다.

그러나 현장 조건에서는 125Hz, 2000Hz, 에서는 만족하지만 500Hz에서 다소 값이 낮아지는 것을 볼 수 있다. 그러나 차음성능으로 STC 48을 나타내어 주택성능표시제도의 최소기준을 충족시킨다.

감사의 글

본 연구는 2005년도 산학연 공동기술개발 컨소시엄 사업으로 공주대학교 생산기술연구소와 RIC/NMR이 공동으로 수행한 연구의 일부로 관계 기관에 감사의 말씀을 올립니다.

참고문헌

1. 바텀애쉬를 이용한 경량기포콘크리트 칸막이재의 현장 적용
대한건축학회 창립60주년기념 학술발표대회논문집 제25권 제1호 2005.10.24 pp.369~372
2. EPSB 콘크리트의 공학적 특성에 미치는 골재 종류의 영향에 대한 기초적 연구
한국콘크리트학회 봄 학술 발표회 논문집(II) 제17권 제1호 2005.5 pp. 453~456
3. 한국콘크리트 학회. 최신 콘크리트 공학, 2005
4. 환경부, 공동주택 공기전달 소음 피해 평가방안에 관한 연구, 2003.12