


단위작업명 : 세탁업종 다림질 작업

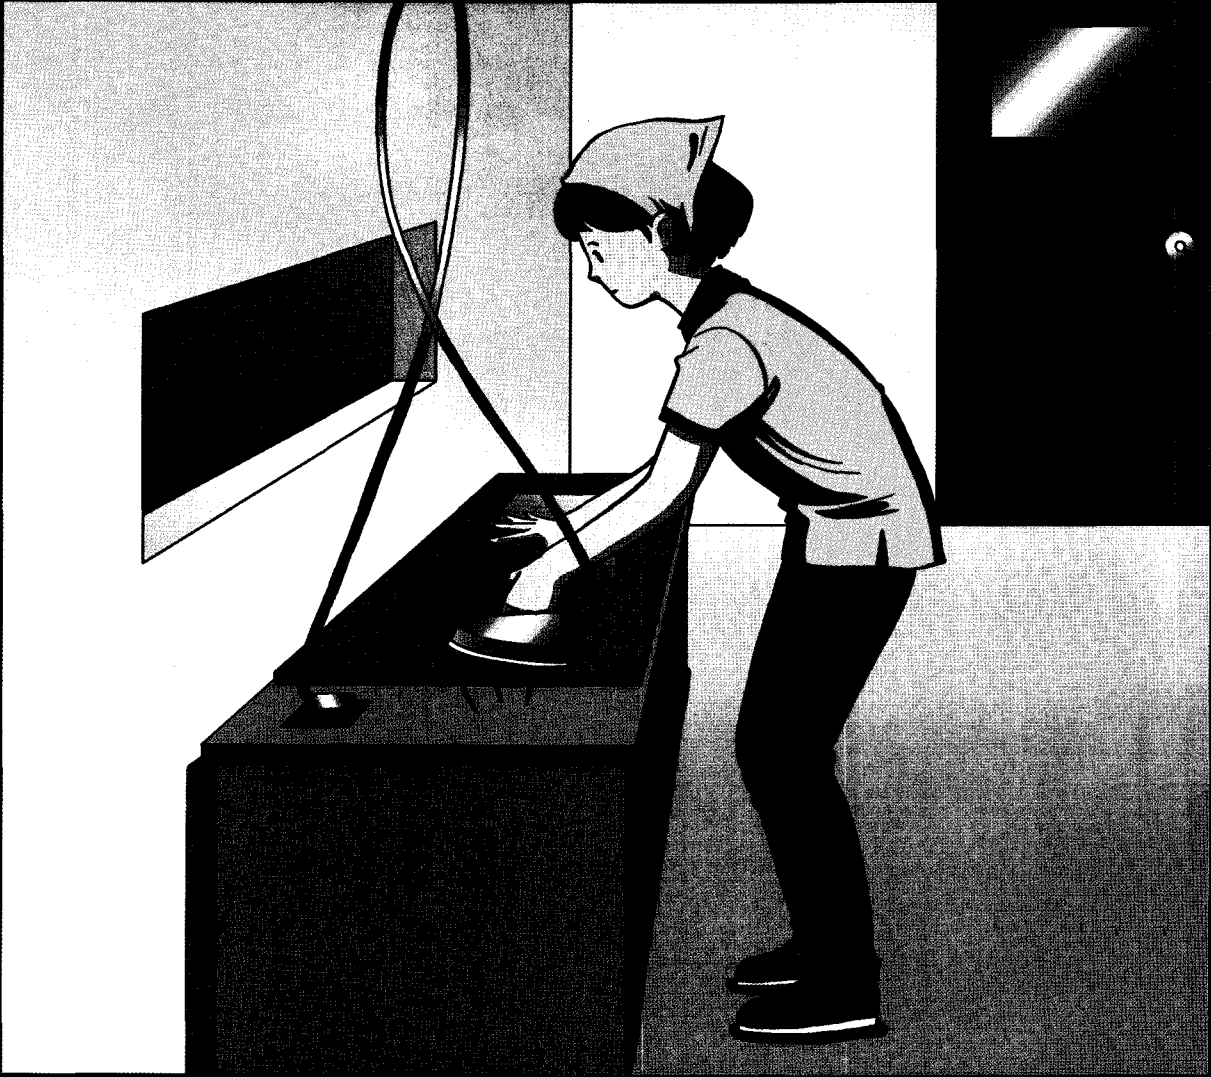

위험요인 및 안전대책


<위험요인>

- (1) 작업대가 너무 낮아 근로자 근골격계질환 발생위험
- (2) 작업장 바닥에 피로방지매트 등이 없어 근골격계질환 발생위험
- (3) 반소매 상의 착용으로 인한 화상위험
- (4) 다리미 받침대가 없어 화재발생 위험

<안전대책>

- (1) 근로자 허리높이보다 높은 적정높이의 작업대 설치
- (2) 작업영역 바닥에 피로방지매트 등 설치
- (3) 화상위험이 없도록 긴소매 상의 착용
- (4) 다리미를 안전하게 보관할 수 있는 철재 받침대 설치

단위작업명 : 이동식비계 상부작업

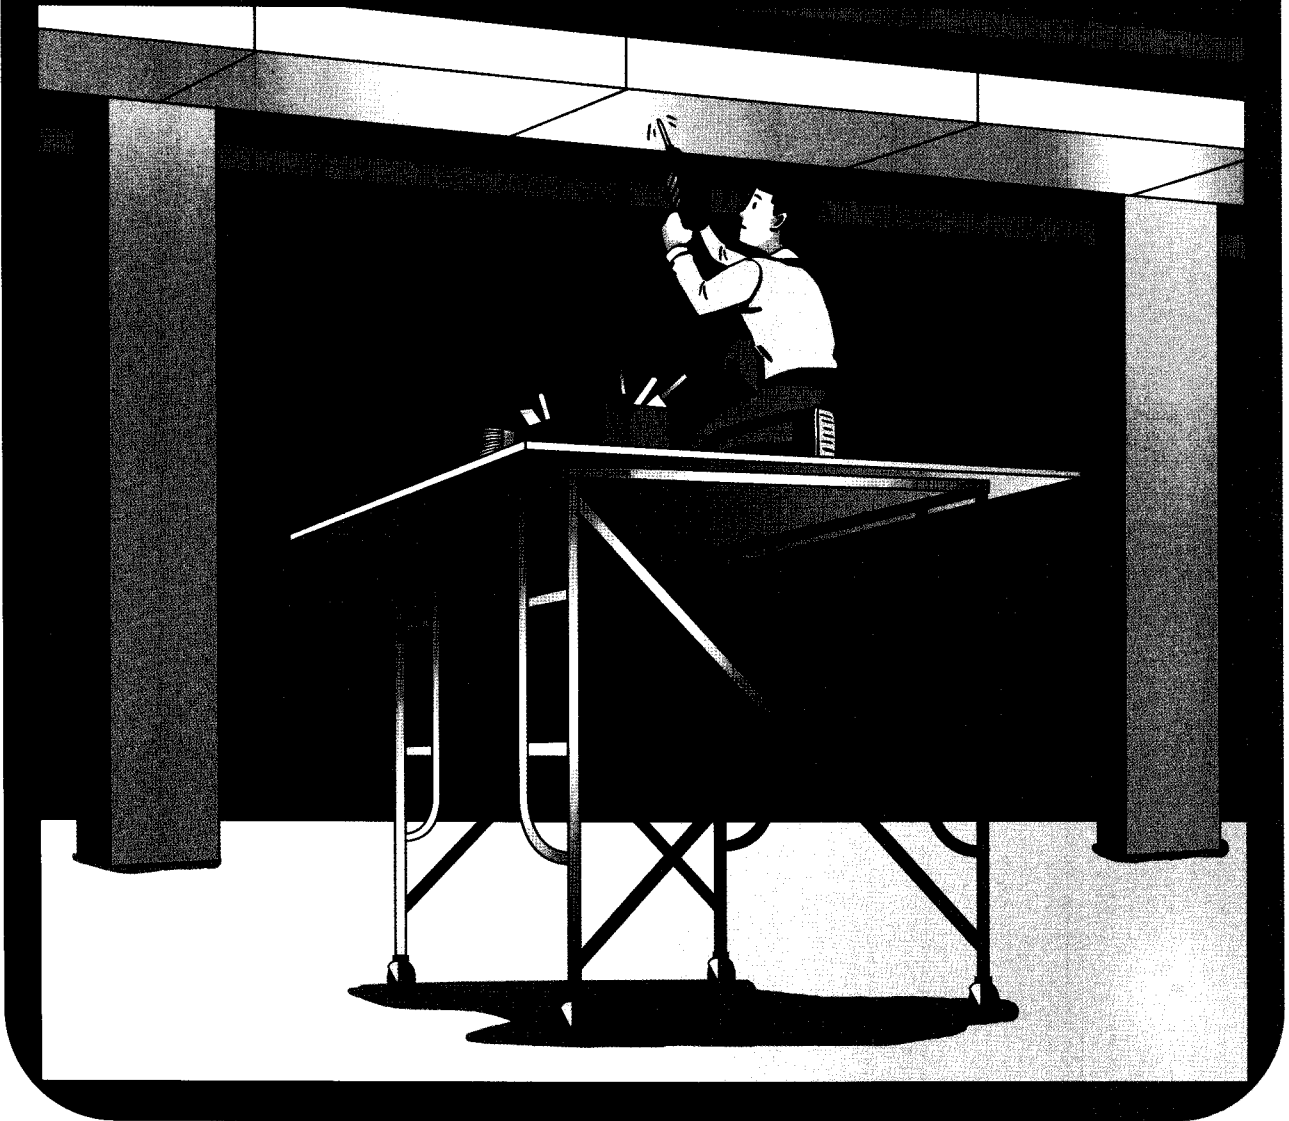

위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 안전난간을 설치하지 않아 부주의에 의한 추락재해 위험
- (2) 승강설비를 설치하지 않아 승하강 중 추락재해 위험
- (3) 비계 바퀴에 구름방지조치 미실시로 인해 불시이동에 의한 전도, 추락재해 위험
- (4) 안전모, 안전대 등 보호구 미착용으로 인해 재해발생시 피해범위 확대위험

<안전대책>

- (1) 이동식 비계 상부에 안전난간 설치
- (2) 근로자가 안전하게 승하강 할 수 있도록 승강설비 설치
- (3) 바퀴에 구름방지조치 실시
- (4) 안전모, 안전대 등 보호구 착용 후 작업